«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

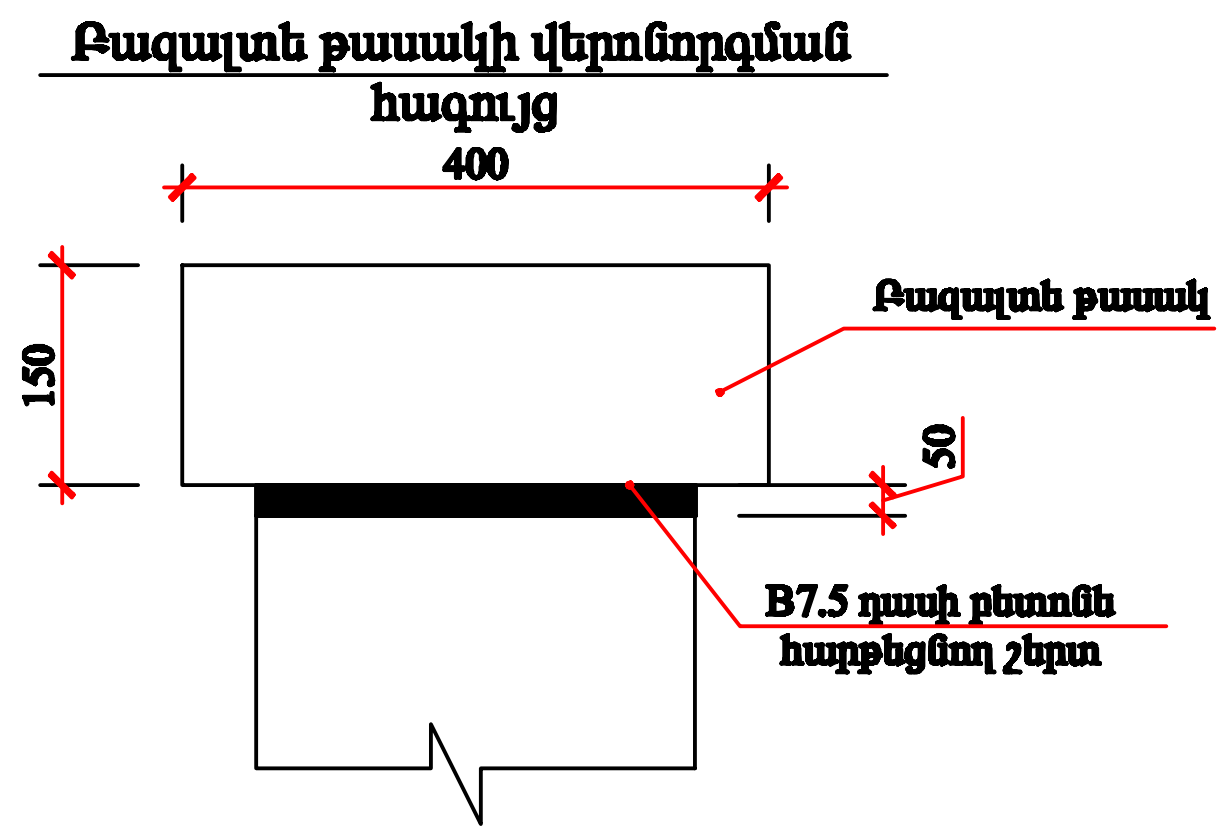
Բազալտե թասակի վերոնորգման հանգույց
400
150
50
Բազալտե թասակ
B7.5 դասի բետոնե հարթեցնող շերտ

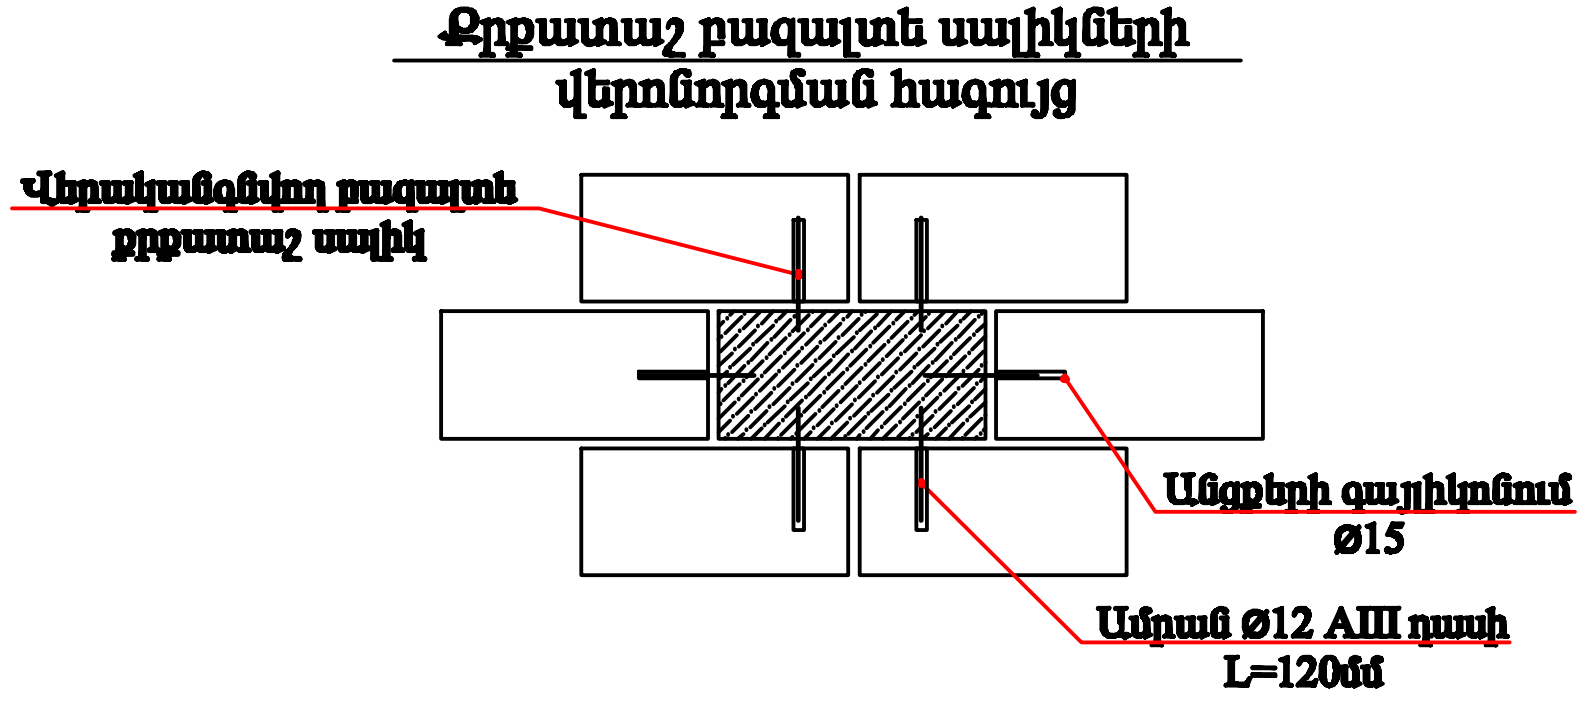
Քրքատաշ բազալտե սալիկների վերոնորգման հանգույց
Վերականգնվող բազալտե քրքատաշ սալիկ
Անցքերի գայլիկոնում ø15
Ամրան ø12 AIII դասի L=120մմ

Ծանոթություն

1. Վերականգնվող սալիկների տեղադրման ժամանակ նախապես պետք է գայլիկոնել տեղադրվող սալիկի հարակից սալիկները և տեղադրել AIII դասի ամրան, ամրակապման նպատակով
2. Բազալտե թասակների և քրքատաշ սալիկների քանդման ու վերականգնման իրական երկարությունները ներկայացված են աշխատանքային ծավալներում
3. Մինչ թասակների քանդումը նախապես պետք է բացել կողեզրը գրունտից: Վերականգնումից հետո ետլիցք կատարել մշակված գրունտը, տոփանել և սերմնացանել

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան	
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան	
Նախագծ.	Հ. մանուկյան	

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	Փուլ
6	7	ԱՆ

Չափարյան 64

Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»