


ՏՐԱՆՖՈՐՄԱՏՈՐԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՍԽԵՄԱՅՈՎ Մ 1:50

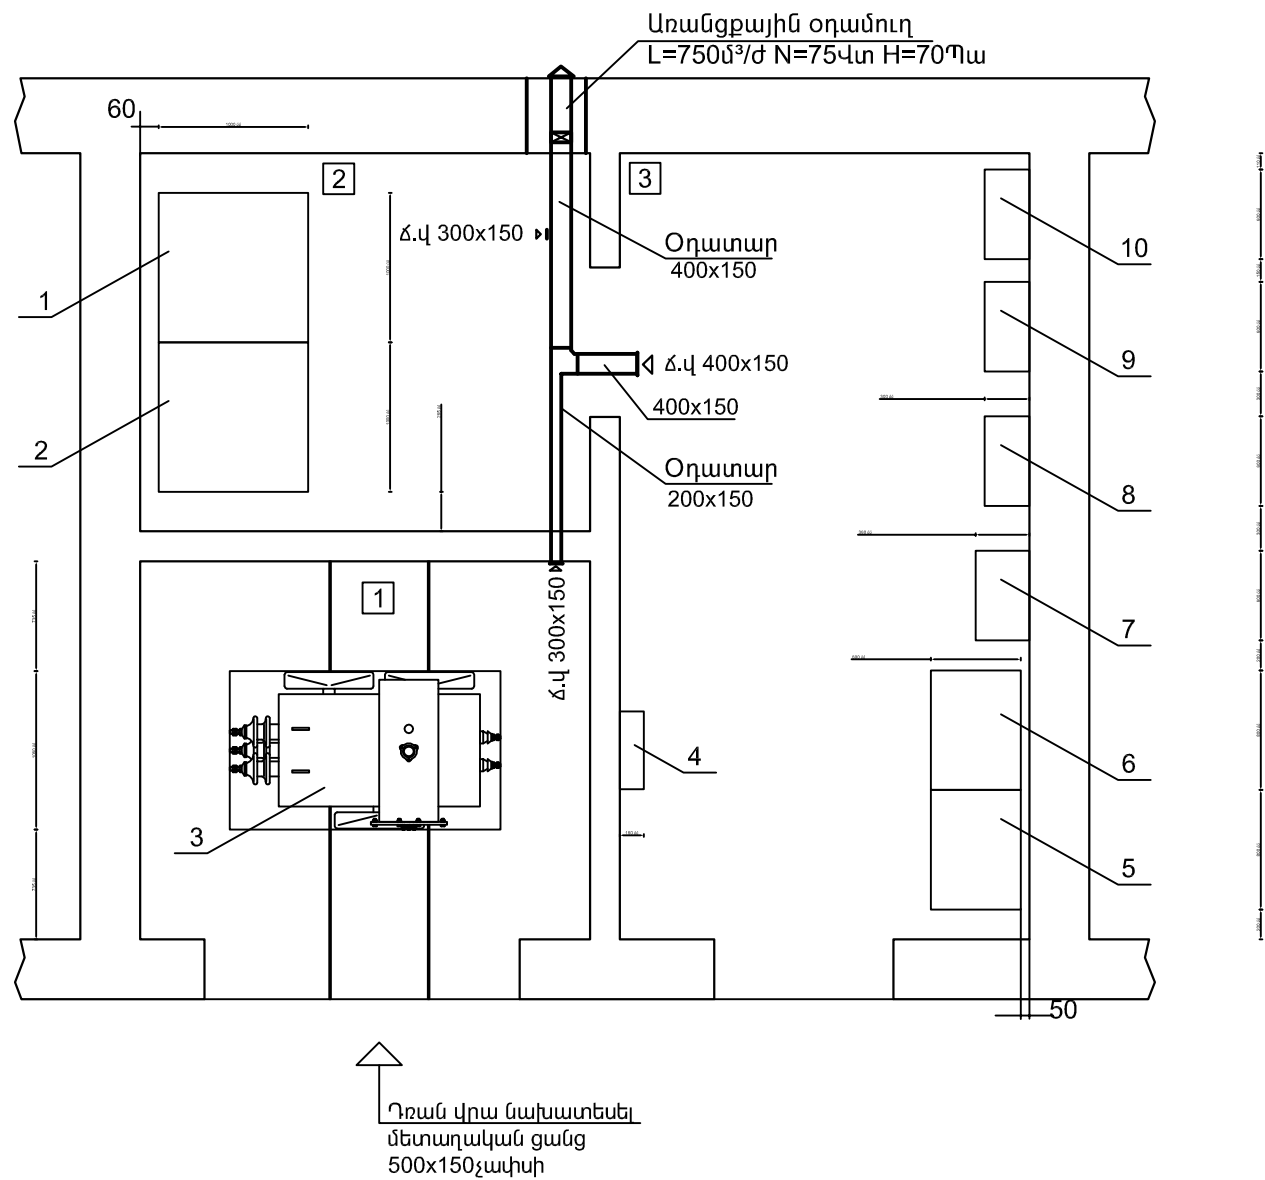

- Աշխատանքի ծավալ
1. Առանցքային օղամուղ — 1 հատ
L=750մ³/ժ N=75վտ H=70Պա
2. ճաղավանդակ ճ.վ 400x150 — 1 հատ
3. ճաղավանդակ ճ.վ 300x150 — 2 հատ
4. Օղատար — 6.0 մ²

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

1x400կՎԱ հզորության տրանսֆորմատորային ենթակայանի օղափոխության նախագիծը

իրականացված է համաձայն նախագծային առաջադրանքի, ճարտարապետա - շինարարական

գծագրերի, գործող շինարարական նորմերի և կանոնների:

Նախատեսված է արտածման մեխանիկական համակարգ:

Տրանսֆորմատորային, բարձր և ցածր լարման խուցերից օդը հեռացվում է առանցքային օղամուղի միջոցով:

տեղադրված օղատարում:

ՍԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐ

- 1 — Տրանսֆորմատորային խուց
2 — Բարձր լարման խուց
3 — Ցածր լարման խուց

ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇԵՆՔԻ, ՕԺԱՆՐԱԿ ՎԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ, ՄՆՈՂ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ /Մալխասյանց 2/				Պատվեր՝ ԷԷՀՕ-ՊԸԱՇՁԲ-06/05-15		
			1x400ԿՎԱ ՀՁՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾ.	ՍՈՖՅԱՆ			Ա Ն	Օ-1	1
			Օղափոխության սարքավորումների տեղադրման հատակագիծ	«ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ» ՍՊԸ		