



ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1/200

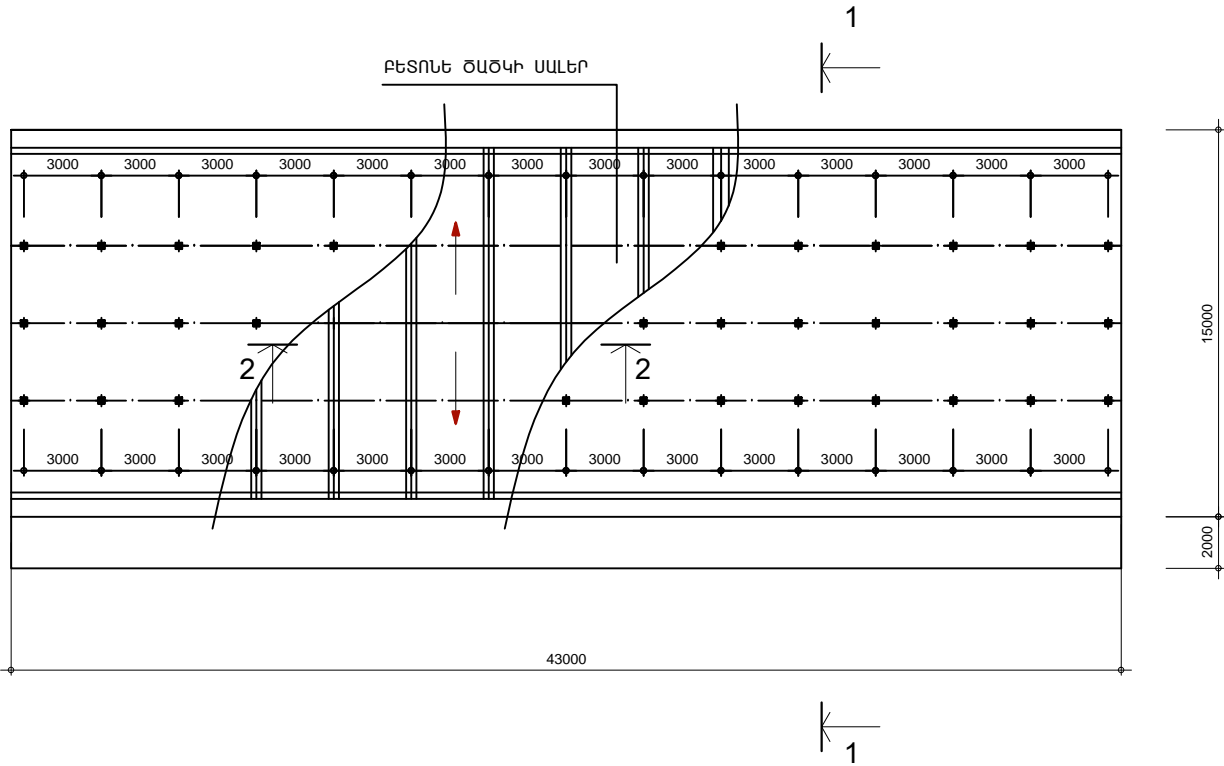

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Վերանորոգվող տանիքի ծածկույթը նախատեսված է ցինկապատ պրոֆիլավոր 0,55 մմ հաստությամբ թիթեղից: Ջրհորդանները, զազաթային էլեմենտները և տանիքի պատուհանների ծածկույթը նախատեսված է ցինկապատ հարթ 0,55 հաստությամբ թիթեղից: Ջրահեռացման խողովակները և ձագարները նախատեսված են հարթ 0,55 մմ թիթեղից:

			ԱՐԱՔԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂ . ԹԻՎ 5 ՇԵՆՔԻ ԹԵՔ ՏԱՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա.ԴԱՊՈՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ-ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	3	7
			ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1/200	«ԱՐԱՔԿԻ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՓԲԸ		