


ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1/200

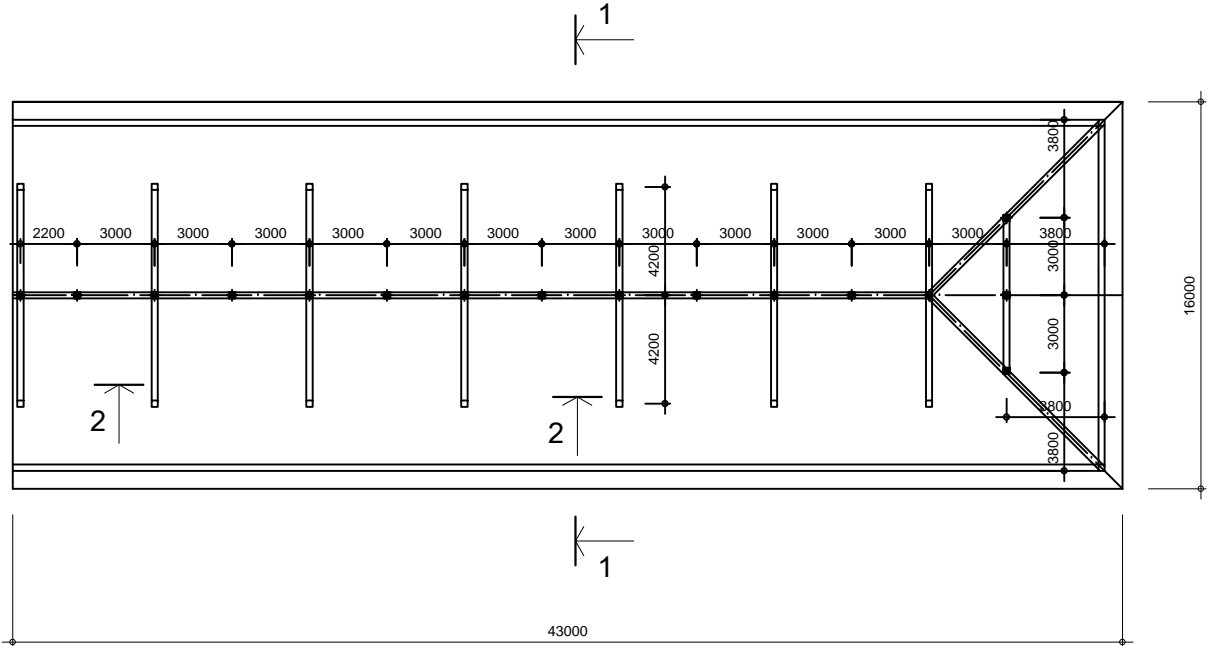

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Վերանորոգվող տանիքի ծածկույթը նախատեսված է ցինկապատ պրոֆիլավոր 0,55 մմ հաստությամբ թիթեղից: Ջրհորդանները, գազաթային էլեմենտները և տանիքի պատուհանների ծածկույթը նախատեսված է ցինկապատ հարթ 0,55 հաստությամբ թիթեղից: Ջրահեռացման խողովակները և ձագարները նախատեսված են հարթ 0,55 մմ թիթեղից:

			ԱՐԱՔԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ՕՐԲԵՆԻ ՓՈՂ. ԹԻՎ 67 ՇԵՆՔԻ ԹԵՔ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա.ԴԱՊՈՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՆ-ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	3
			ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1/200	«ԱՐԱՔԿԻՐ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՓԲԸ	