


Ծանուցում

Հողանցման դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 4 Օհմ-ը տարվա ցանկացած եղանակին:

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

<<	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Տեսակը	Քանակը	Ծանուցում
1	2	3	4	5
1	Անկյունապողպատ L=2500մմ	50x50x5	6հատ	
2	Շերտապողպատ	40x4	45մ	

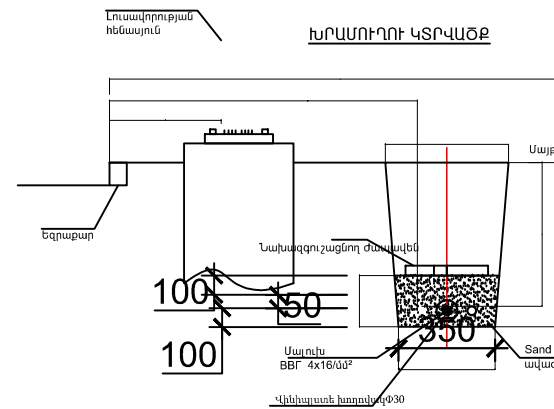

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան /N ԵՔ-ԲԸՅԱԸՁԲ-16/1			
ԼՊՏ		Հ. Հովսեփյան				Երևանի կենդանաբանական այգու արջերի ուղջի ներքին էլեկտրականության կառուցում			
Նախագծեց	Ա. Սարգսյան								
						Հողանցման կոնտուրի և խրամուղու արտաքին տեսքը			
						<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">S</div> <div><<Սու.Ֆետ>> ՍՊԸ</div> </div>			