

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
□ - 1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
□ - 2	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻ ԵՎ ՍԽԵՄԱ	/ներքին ցանց/
□- 3	□□□□□□□ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ □□0+00 - □□1+43	/արտաքին ցանց/
□ - 4	□□□□□□□ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ □□1+43 - □□3+50	/արտաքին ցանց/
□ - 5	□□□□□□□ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ □□3+50 - □□4+56.5	/արտաքին ցանց/
□ - 6	□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□0+00 - □□1+50	/արտաքին ցանց/
□-7	□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□1+50 - □□3+00	/արտաքին ցանց/
□-8	□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□3+00 - □□4+56.5	/արտաքին ցանց/
□-9	ՀԵՆԱՍՅՈՒՆՆԵՐ; ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐ; ՀԱՆԳՈՒՅՑ "A"	/արտաքին ցանց/

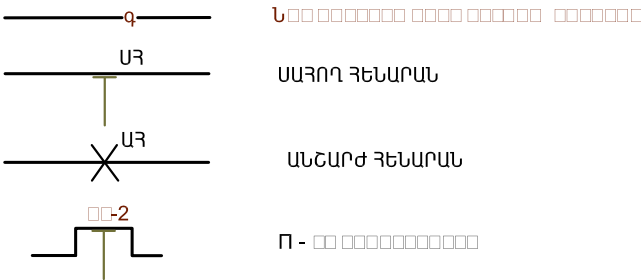
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հայկաժորի դպրոցի մասնաշենքի գազաֆիկացման նախագիծը կատարված է նախագծային առաջադրանքի հիման վրա, համաձայն տեխնիկական պայմանի և ըստ գործող շինարարական նորմերի և կանոնների՝ հծՌկ 2.04-08-87, ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04: Գազի ծախսը կազմում է - 6մ³/ժամ.

Գազատարը մոնտաժվում է անկար պողպատյա խողովակներով: Գազատարի խողովակների միացումները կատարվում են եռակցումով: Մոնտաժումից հետո գազատարը փորձարկվում է և ներկվում յուղաներկով երկու անգամ:



Կաթսաների սենյակի գազասպառման համակարգի անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով տեղադրվում է այրվող գազերի ազդանշանային սարք: Ազդանշանման համար սահմանված արժեքները գերազանցելու դեպքում դեղեկտորը տալիս է լույսաձայնային ազդանշան և էլ.մագնիսական կափույրը դադարեցնում է գազի մատակարարումը գազասպառման սարքին:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ ԿԱՄ ՀԱՓՍԸ	ՀԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
	ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑ				
1	Պահարանային գազակարգավորիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով(ՊԳԿԿ)	G-6	հատ	1	
2	Պողպատյա խողովակի մոնտաժում	Φ108x4	զծմ	9.50	
	Պողպատյա խողովակի մոնտաժում	Φ89x4	զծմ	8.50	
3	Պողպատյա խողովակի մոնտաժում	Φ45x2.5	զծմ	470.0	
4	Փական	d _y = 40	հատ	1	
5	Խողովակների փորձարկում		զծմ	488.0	
6	Խողովակների փչամաքրում		զծմ	488.0	
7	Հեմասյունների համար փոսերի փորում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտում		մ ³	10.0	
8	Բետոնե հիմքեր հեմասյունների համար B15	B15	մ ³	11.6	
9	Հեմասյուններ խողովակներից	Φ108x4; L=5.2մ	հատ	2	10.4մ
10	Հեմասյուններ խողովակներից	Φ89x4; L=5.2մ	հատ	2	10.4մ
11	Հեմասյուններ խողովակներից	Φ57x3; L=4.0մ	հատ	10	40.0մ
12	Հեմասյուններ խողովակներից	Φ57x3; L=3.0մ	հատ	98	294.0մ
13	Գազատարի ներմիացում	d _y = 40	տեղ	1	
14	Ձևավոր մասերի տեղադրում		կգ.	58.0	
15	Շարժական հեմարան		հատ	102	30.0կգ.
16	Անշարժ հեմարան		հատ	10	10.0կգ.
17	Պատին ամրացման դետալներ		կգ.	5.0	
18	Պարոնիտ		կգ.	11.60	
19	Ամրան Φ12 AIII		կգ.	138,0	
20	Խողովակների և հեմարանների ներկում յուղաներկով		մ ²	138.2	2շերտ
21	Պահարանի տակի բետոնե հարթակ		մ ³	0.09	B15
22	Ավելորդ գրունտի տեղապոխում		մ ³	10.0	

	ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
	ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ		Գազամատակարարում		ՓՈՒԼ	Ա.Ն.
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		ԹՎԱԿԱՆ	2016
	«ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ					ԹԵՐԹԵՐ	□ - 1