Սնող ցանցի տվյալներ	
Բաշխիչ վահան	Սարք մուտքի վրա Տիպ Ներմ, Ա Էլ. Խզիչ, Ա
	Տիպ/լարում/ Կտրվածք Հաշվարկային հոսանք Դրվածքային հզորություն
Դուրս եկող գծի սարքավորումներ	Դուրս եկող գծի բևեռ
	Տիպ Ներմ, Ա Էլ. Խզիչ, Ա
Էլ.հաղորդիչի մակնիշը, կտրվածքը, երկարությունը	
Գծային տրանսֆորմատոր	Տիպ Ներմ, Ա Էլ. Խզիչ, Ա
Էլ.հաղորդիչի մակնիշը և կտրվածքը, երկարությունը	

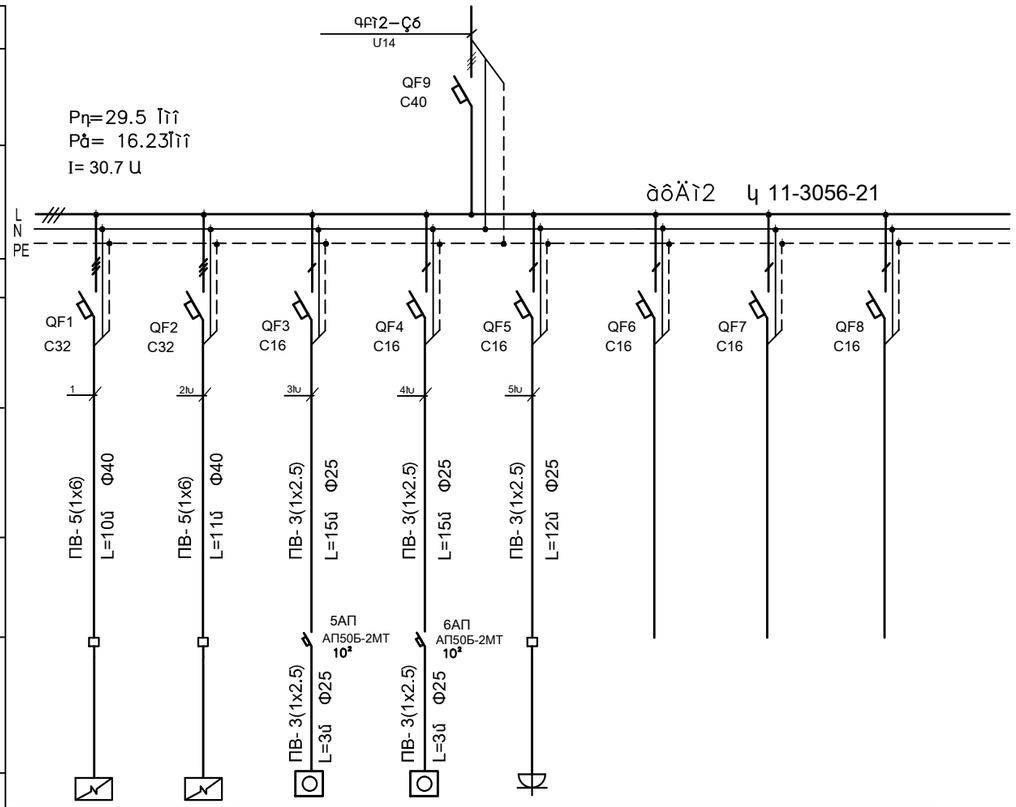

Էլեկտրաընդունիչ									
Խմբի համարը պլանում									
Համարը պլանում		1	2	3	4	5	6	7	8
Տիպ									
Կդ, կՎՏ		14.3	14.3	0.24	0.32	0.32			
Տիպ	Ի, Ա	22.9	22.9	1.1	1.5	1.5			
	Լպ, Ա								
Լարման կորուստ									
Սպառիչ Մեխանիզմի անվանումը		Էլ. պլիտա 4 տեղանոց ջեռոցով	Էլ. պլիտա 4 տեղանոց ջեռոցով	ծծճճ՝ֆ>ՕՇ՝ ՁՁ՝ՁՎ՝Ռ՝Ի՝	ծծճճ՝ՁՁ՝ՁՎ՝Ռ՝Ի՝	ՁՇՀՀՎ՝ Հ>ՌՈ՝ՁՎՇ՝ՀՎՇ ՁՁ՝ՁՎ՝Ռ՝Ի՝	Ձ՝Ռ՝ճ՝ճ՝Ռ՝	Ձ՝Ռ՝ճ՝ճ՝Ռ՝	Ձ՝Ռ՝ճ՝ճ՝Ռ՝

էլ. թողարկման ապպարատը որի մակնիշը գծագրում նշված չէ մատակարարվում է սարքավորման կոմպլեկտով.

Հաղորդալարերի կտրվածքը ընտրված է համաձայն երկարատև թույլատրելի հոսանքի և թույլատրելի կորուստների:

			153		
ՆԳՃ	Ն. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Մ. ՍՈՖՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԷՏ - 4	ԷՏ - 15
			Լեկտրամատակարարման սկզբունքային սխեմա./Խոհանոցային սարքեր/	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		