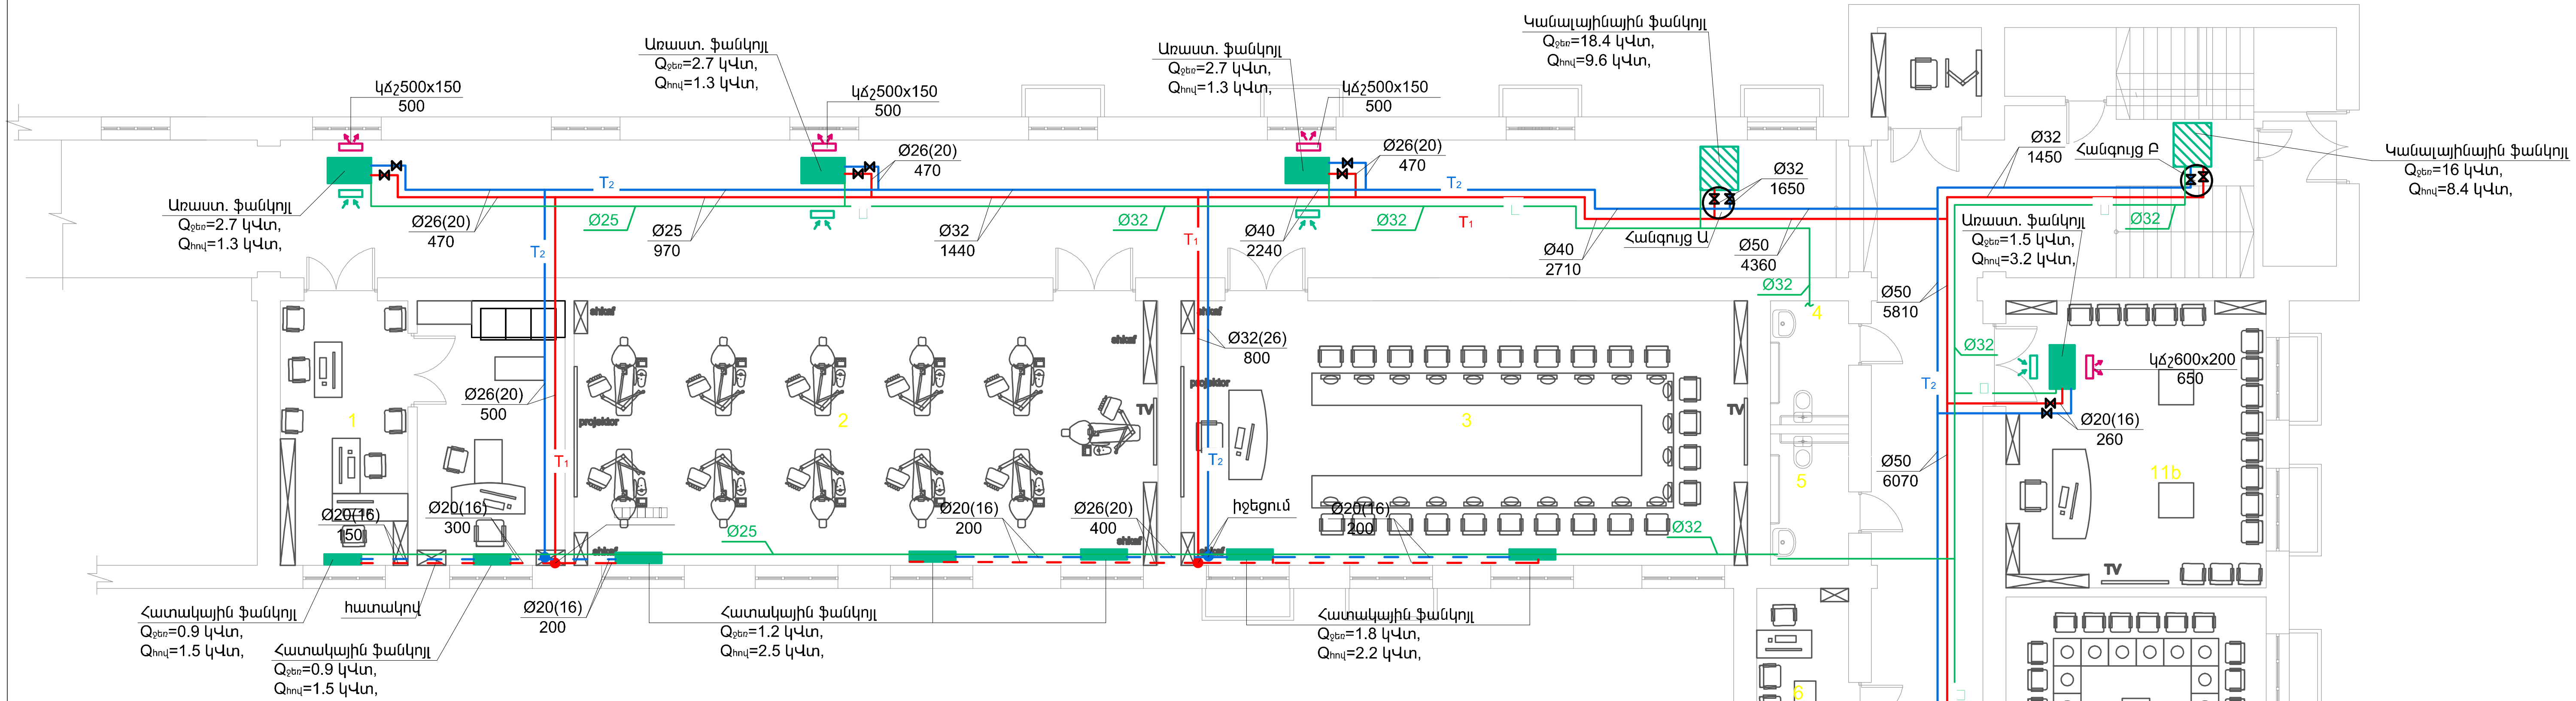

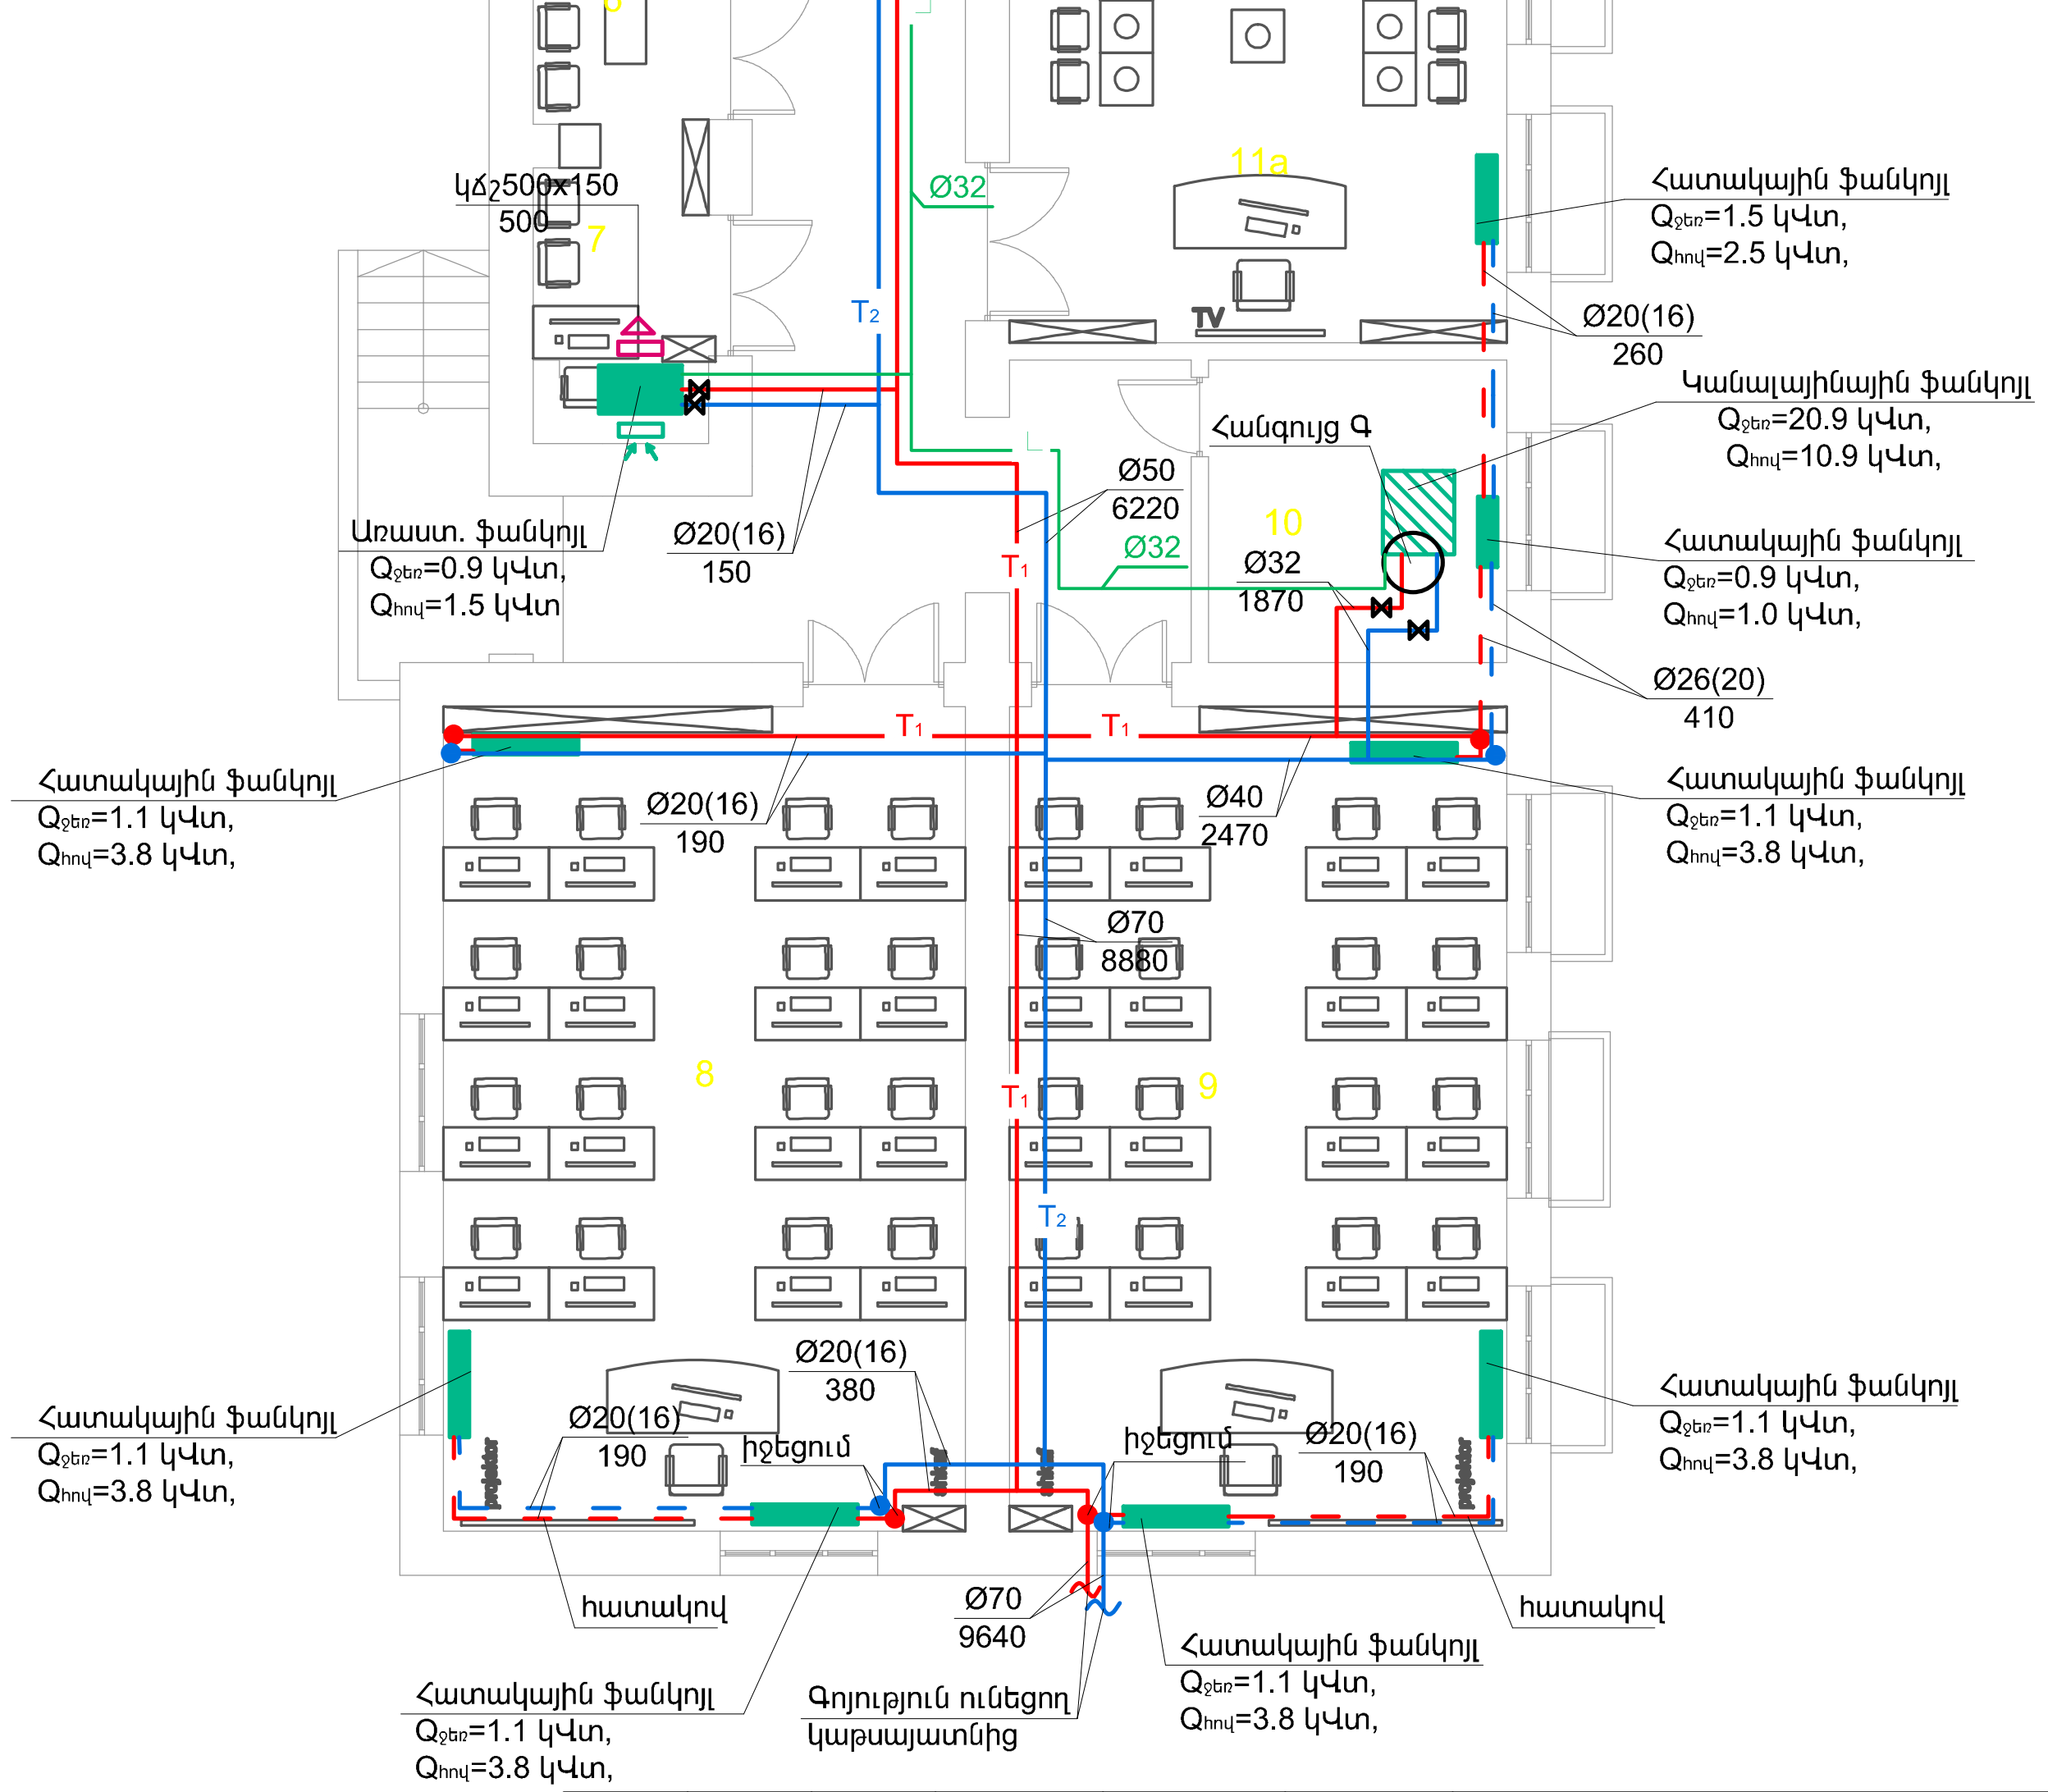

Հանգույց Ա

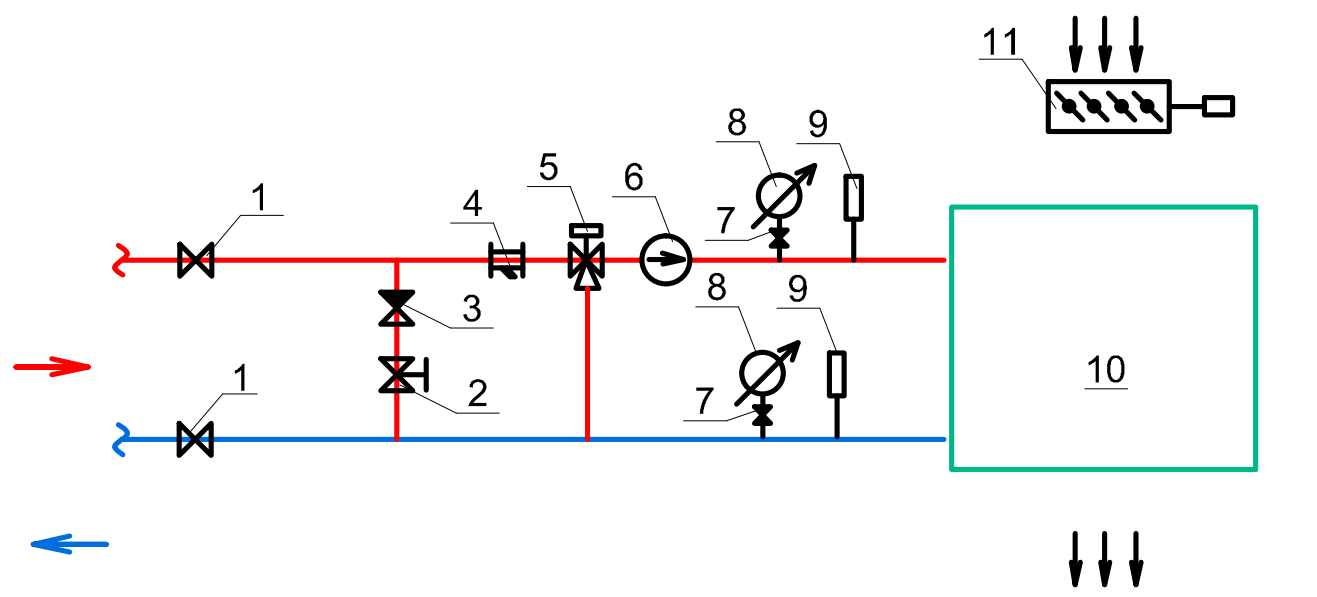

1 - գնդիկային փական Ø32
2 - բալանսավորող փական Ø32
3 - հետադարձ փական Ø32
4 - զտիչ Ø32
5 - եռաքայլ խառնիչ փական իր շարժիչով (KV>7,5)
6 - պոմպ խողովակային G= 1,65մ³/ժ, H=5.7մ,
7 - գնդիկային փական Ø15
8 - մանոմետր 0-6 բար
9 - ջերմաչափ 0-120 °C
10-ներածման ագրեգատ Qջեռ=18.4 կՎտ, Qհով=9.6 կՎտ,
11- պաշտպանիչ կափույր շարժիչով

Հանգույց Բ

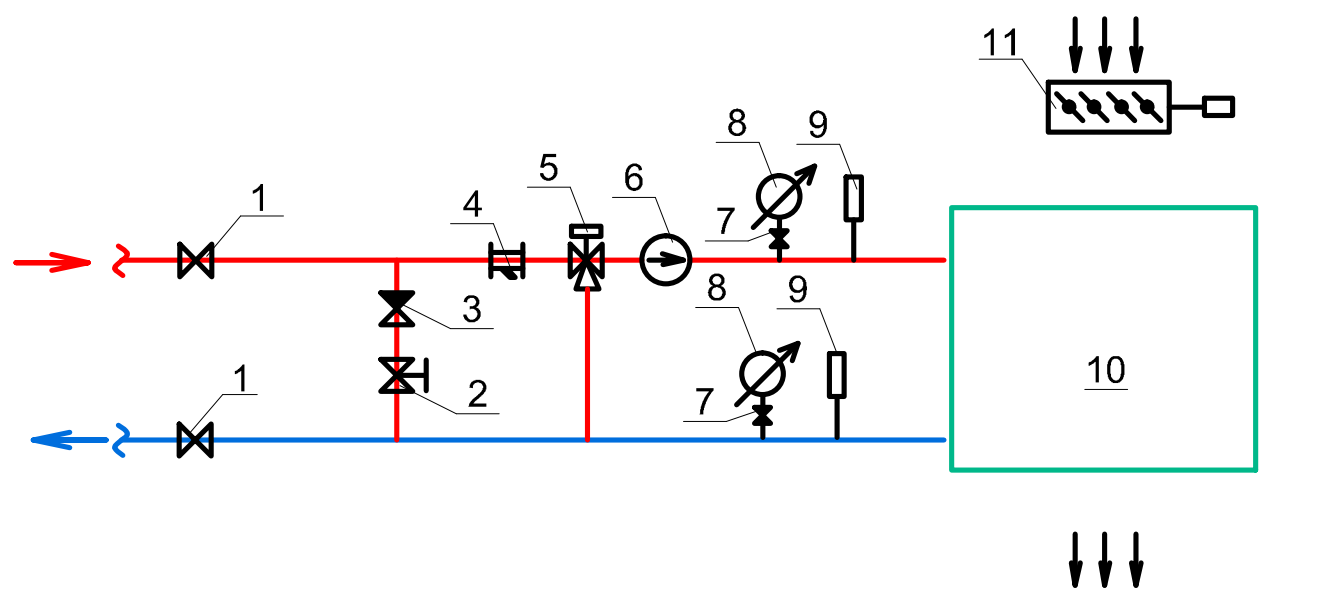

1 - գնդիկային փական Ø32
2 - բալանսավորող փական Ø32
3 - հետադարձ փական Ø32
4 - զտիչ Ø32
5 - եռաքայլ խառնիչ փական իր շարժիչով (KV>7)
6 - պոմպ խողովակային G= 1,65մ³/ժ, H=5.5մ,
7 - գնդիկային փական Ø15
8 - մանոմետր 0-6 բար
9 - ջերմաչափ 0-120 °C
10-ներածման ագրեգատ
11- պաշտպանիչ կափույր շարժիչով

Հանգույց Բ

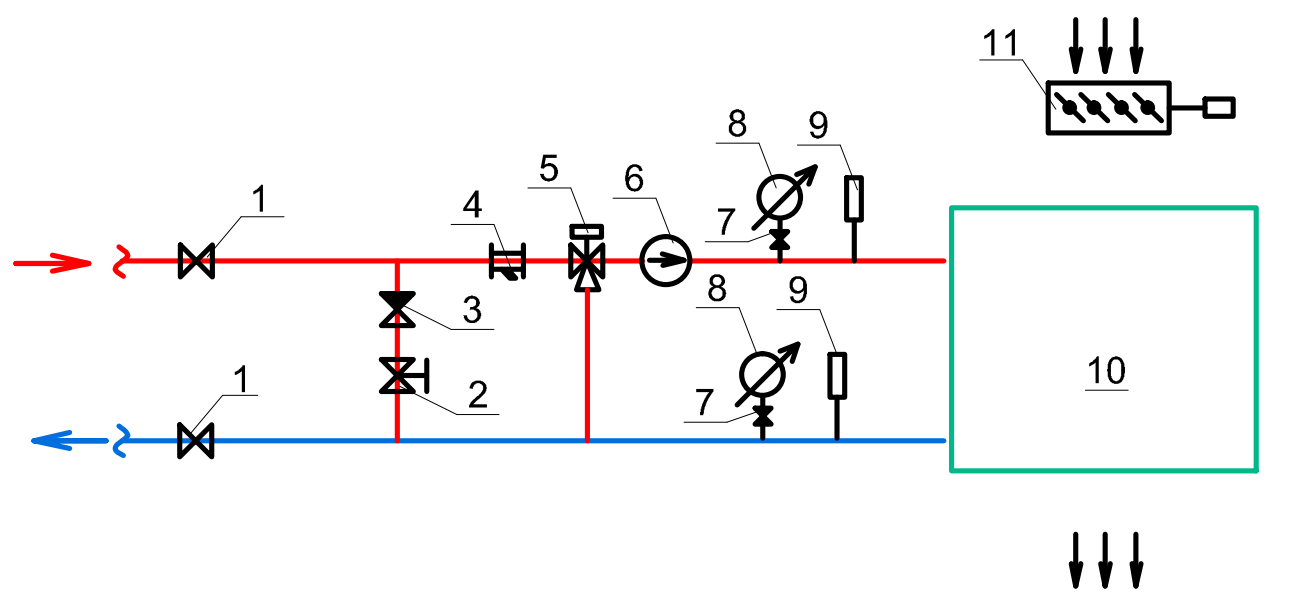

1 - գնդիկային փական Ø32
2 - բալանսավորող փական Ø32
3 - հետադարձ փական Ø32
4 - զտիչ Ø32
5 - եռաքայլ խառնիչ փական իր շարժիչով (KV>8.5)
6 - պոմպ խողովակային G= 1,9մ³/ժ, H=6մ,
7 - գնդիկային փական Ø15
8 - մանոմետր 0-6 բար
9 - ջերմաչափ 0-120 °C
10-ներածման ագրեգատ
11- պաշտպանիչ կափույր շարժիչով

Չափ.մ.	Մաս.ք.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան /N ԵՊԲՀ-ՊԸԱՇՁԲ-16/1		
ՆԳՃ		Հ. Հովսեփյան				Բժշկական համալսարանի սիմուլյացիոն կենտրոն	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող		Ա. Մարգարյան					Ա.Գ.	ՋՕ-5	8
						ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ,ՀՈՎԱՑՈՒՄ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	<<Սունֆեռ>> ՍՊԸ		