



ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ

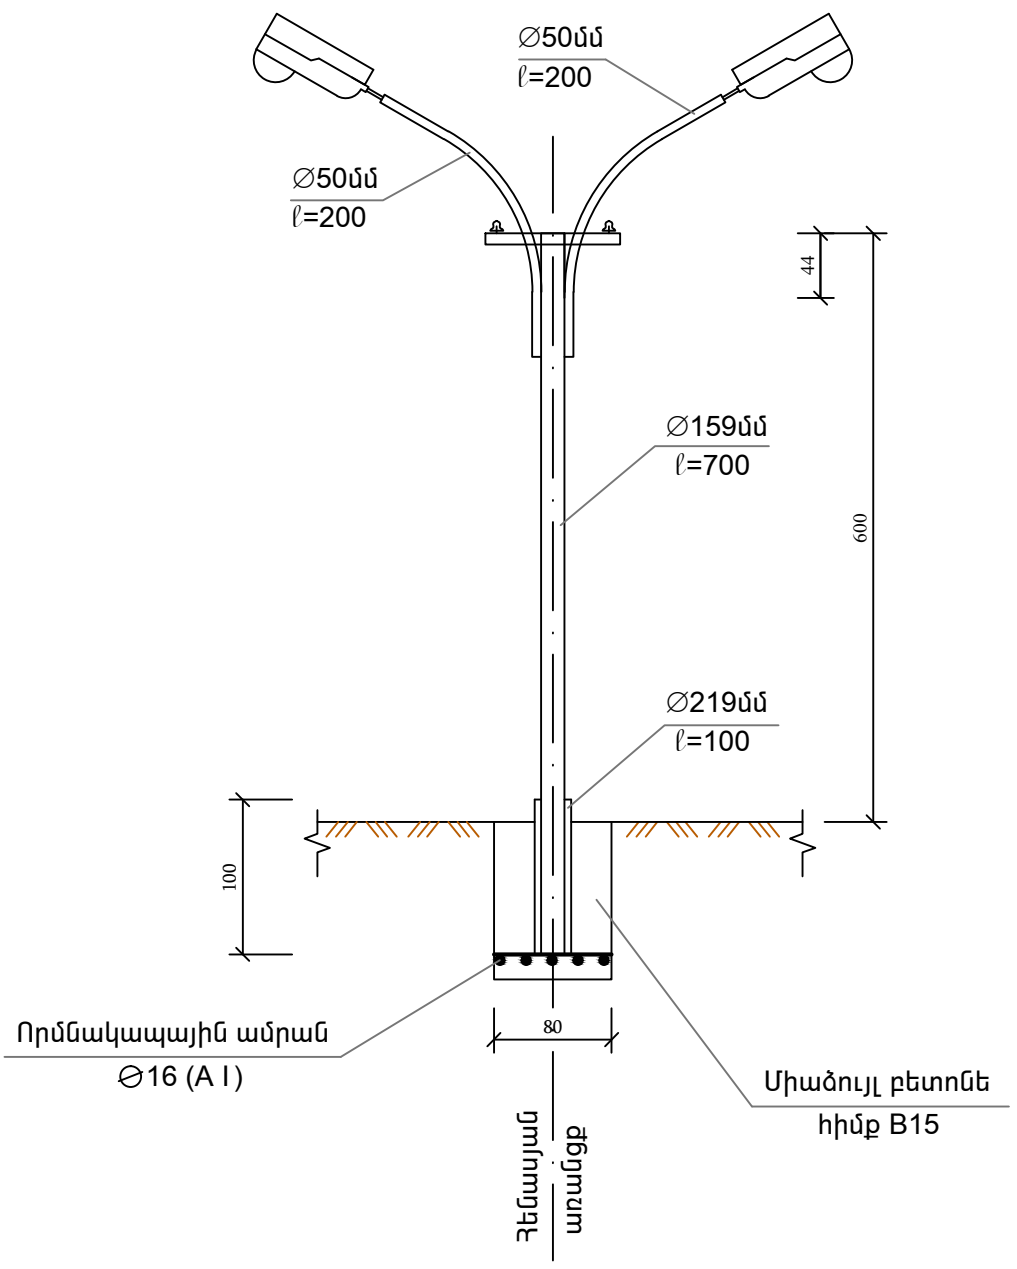


Փոսորակի տեսքը

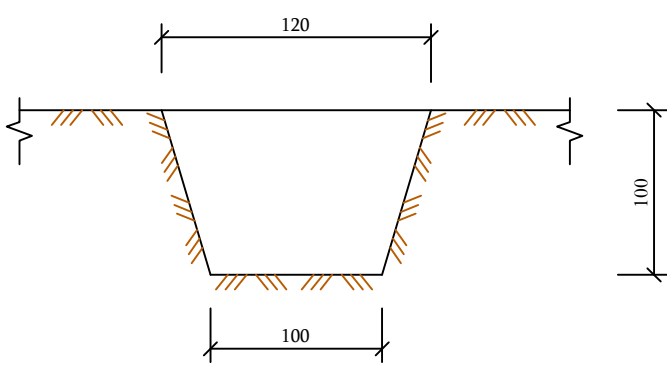

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը
1.	Փոսորակի փորում ձեռքով	մ³	1.22
2.	Մետաղական հենասյուն, d=159մմ, L=7.0մ	հատ	1
3.	Երկեղջյուր բարձակ d=50մմ, L=2x2մ	հատ	1
4.	Բաժանման տուփ	հատ	1
5.	Ավտոմատ АБ-25	հատ	2
6.	Արտաքին լուսավորության լուսատու	հատ	2
7.	Արտաքին լուսավորության լամպ	հատ	2
8.	Լուսատուների լիցքավորում АПВ-2x2.5 հաղորդալարով	հատ	2
9.	Մեկուսիչ ճենապակե ТФ-16	հատ	2
10.	Հենասյունների ներկում	հատ/մ²	1/3.9
11.	Հողանցման էլեկտրող 50x50x5մմ	հատ	1
12.	Հողանցման շերտապողպատ 40x4մմ	մ	2
13.	Որմնակապային ամրան Ø16	գծմ/կգ	8.0/12.6
14.	Հիմնամասի պողպատե խողովակ d=219մմ, L=1.0մ	հատ	1
15.	Հիմքի միաձ. բետոնի տեղադրում В20 դասի:	մ³	0.61
16.	Մետաղական ճուպան	գծմ	20.0
17.	Օդային էլեկտրոմալուխի մոնտաժում	գծմ	20.0
18.	Փոսորակի հակադարձ լիցք	մ³	0.58
19.	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում լցակույտ	մ³	0.64

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



Ծանոթություն

- Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության հենասյան և հիմքի կոնստրուկցիան:
- Հենասյան կրող կոնստրուկցիան իրենից ներկայացնում է d=159մմ պողպատե խողովակ, որը տեղադրվում է հիմնամասի d=219մմ խողովակի մեջ և եռակցվում:
- Որմնակապային ամրանները միմյանց միացվում են եռակցման միջոցով և ապա հիմնամասի խողովակին:
- Հիմքը նախատեսված է իրականացնել В20 դասի բետոնից:
- Չափերը տրված են «սմ»-ով:

				ԵՔ-ԱՇՁԲ-12/10-1			
				ք. Երևան, Աջափնյակ վարչական շրջան, Նազարբեկյան 16, 18, 21, 22 շենքերի բակային տարածքի բարեկարգում			
ՏՆՕԲԵՆ	Ա. Առաքելյան			Լուսավորության հենասյուն	փուլ	թերթ	թերթեր
Նախագծող	Վ. Թովկալայցյան				ԱՆ	8	8
				Բարեկարգում	«Արման Առաքելյան Շին» ՍՊԸ 2012թ.		