ՃԱԿԱՏ Մ 1:25

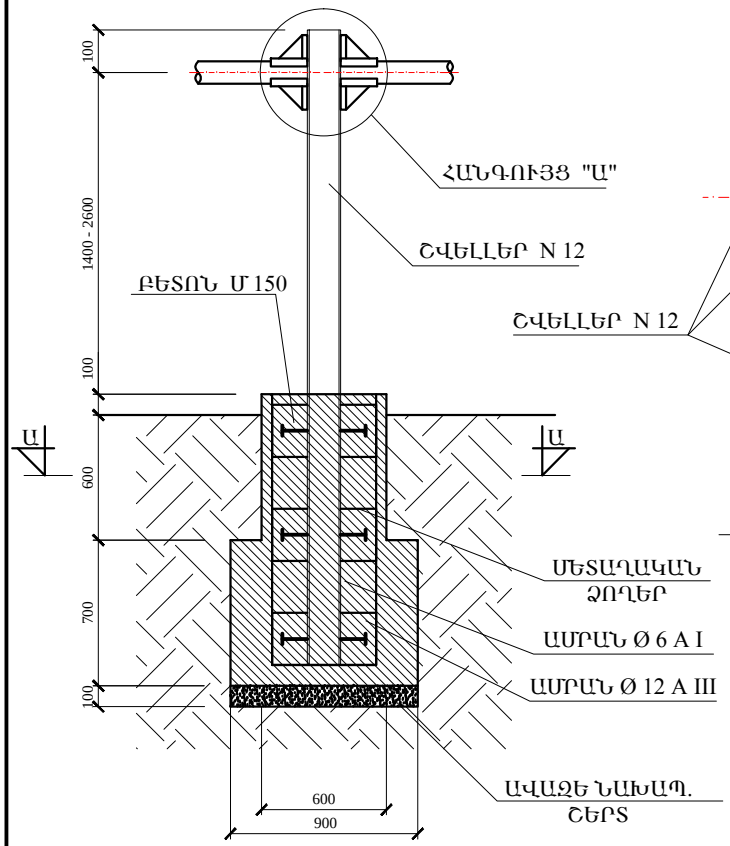

ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ա" Մ 1:5

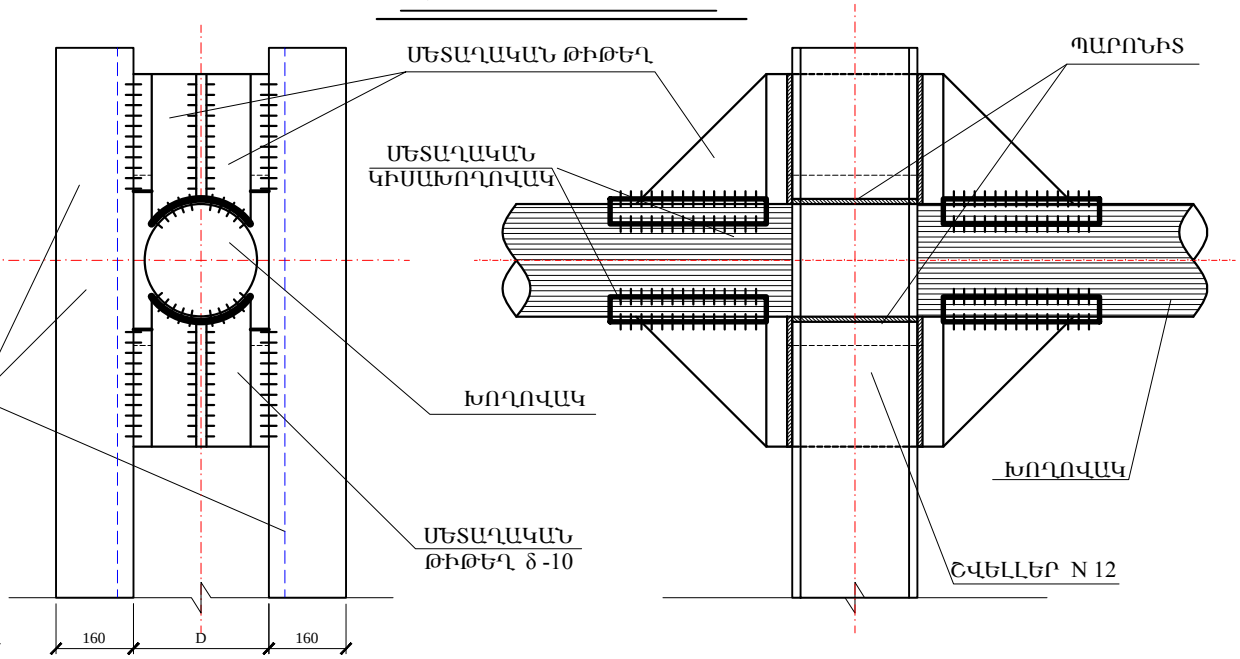

№	Գազատարի H - ն, մ	Հենասյուն/ մ/կգ	Բետոն մ³	Ամրան մ/կգ	Պողպատյա թիթեղ, մ²/կգ	Կիսախողովակ, հատ/կգ	Պարոնիտ, կգ	Գրունտ, կգ	
1	H=0.5	3.9 / 41.0	0.82	Ø 12 A III 12.4/11.1	0.15 / 0.7	4 / 0.7	0.5	1.15	Σ 57.5
2	H=1.0	4.9 / 51.0	0.82	Ø 12 A III 12.4/11.1	0.15 / 0.7	4 / 0.7	0.5	1.15	Σ 67.5
				Ø 6 A I 13 /3.0					
3	H=1.5	5.9 / 61.4	0.82	Ø 12 A III 12.4/11.1	0.15 / 0.7	4 / 0.7	0.5	1.15	Σ 77.8
4	H=2.0	6.9 / 71.8	0.82	Ø 12 A III 12.4/11.1	0.15 / 0.7	4 / 0.7	0.5	1.15	Σ 88.2
5	H=2.5	7.9 / 82.2	0.82	Ø 12 A III 12.4/11.1	0.15 / 0.7	4 / 0.7	0.5	1.15	Σ 98.7

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա

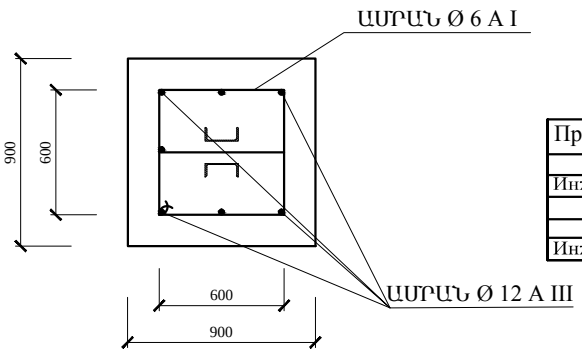

Привязан об. №8/036-14 ГС			
Инженер	Назлуханянян		
			07.
			2014г.
Инженер	Ф. И. О.	Подпись	Дата

				Լոռու մարզիՍպիտակ քաղաքի ցածր և միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարների վթարային հատվածների վերատեղադրում		
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ.		Մ/Ճ գազատար	Էտապ	Թերթ / Թերթեր
					ԱՓ	
				Անշարժ հենարան		