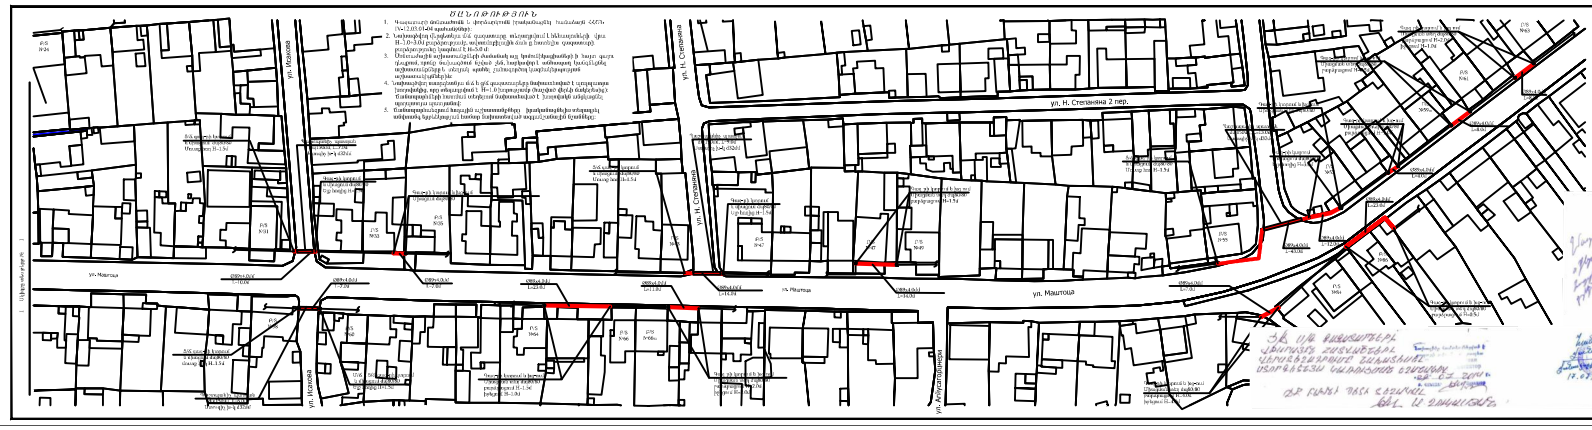
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. Փողոցային ցանցերում և բնակելի տարածքներում հանձնման ճանապարհների նկատմամբ (N=12.00.01-04) պահանջներին:
2. Խոնավությունից պաշտպանելու նպատակով գազատարը, ինչպես նաև ջրատարը և նրանց հորերի վերև H=1.0-3.0մ բարձրությունից, ավելացնելով գազի և ջրատարի տրամագիծը:
3. Ներտնամեջերի ուղղությունները ճանապարհի ուղղությունից ոչ հարթ դարձնելիս, որոշ հատվածներում հրման ուժերը ընդունել մեծ, հաշվարկելով ամենացածր խոչընդոտների ուղղությունները, սակայն պրոֆիլը շտեղծելիս լրացնելով հարթությունները ստվարաքարերի միջոցով:
4. Խոնավությունը ասֆալտապատ գազի և ջրի գծերի հորերում ներառնելիով է գտնվում նրանց հորերից, որոնց սեղմակները H=1.0-3.0մ բարձրությունից վերևում գտնվելու դեպքում սեղմակները տեղադրվում են հորերում ասֆալտի մակերևույթի հարթեցումից հետո:
5. Գազատարի հանդիպակաց հորերի ստորատակերները հրատարակելիս տեղադրել ամենամեծ հեռավորությունը հորերը հանձնման ճանապարհի գծերի միջև:
ул. Маштоца
ул. Исакова
ул. Н. Степанова
ул. Н. Степанова 2 пер.
ул. Аванесова
ул. Маштоц
ул. Маштоц 3
Հանձնման գծեր
Գազատարի գծեր
Ջրատարի գծեր
Գազատարի գծեր հանձնման
Ջրատարի գծեր հանձնման
ՕՐԴԵՐ № 8035-14 ԳՇ
Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Հարությունի Հ.Ս., Մ. Մաշտոցի և Ս.Սարգսյանի փողոցերի գծ. ուղ. գազատարի, ջրատարի հանձնման ճանաչման ծրագրերի մասին
Գազատարի, ջրատարի գծագրեր
Գազատարի, ջրատարի գծագրեր 1:500